


MÆNGDEBEGRÆNSER STYREBOX, installation / montering.

Denne manual er til brug ved Kamstrup Multical 801-måler med Belimo NV-24MFT mængdebegrænsers.

Kamstrup PQT flowcontrollerbox / mængdebegrænserstyrboks



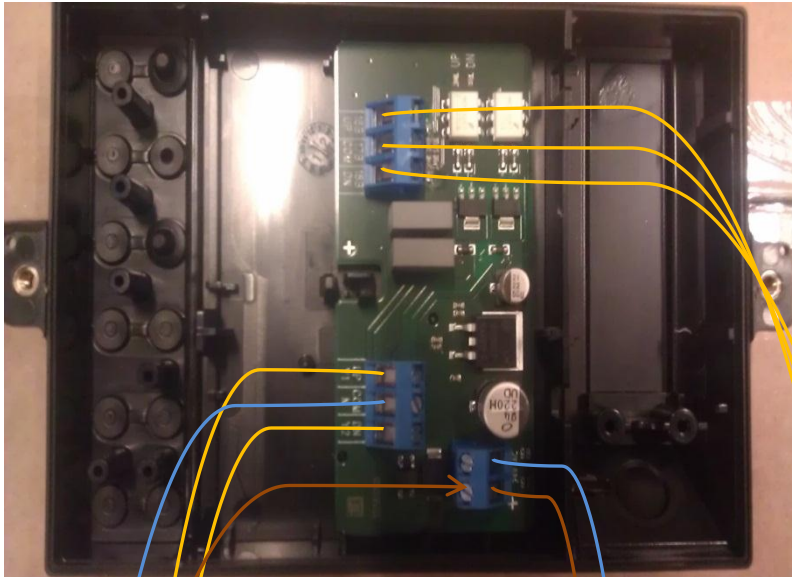


FJERNVARME FYN

Telefon: 6547 3000


Guldstikforbindelse til ekstern antenne

T2 føler for
Returtemp.
Luse 3-7 / 8-4

T1-føler for
Fremløbstemp.
Luse 1-5 / 6-2

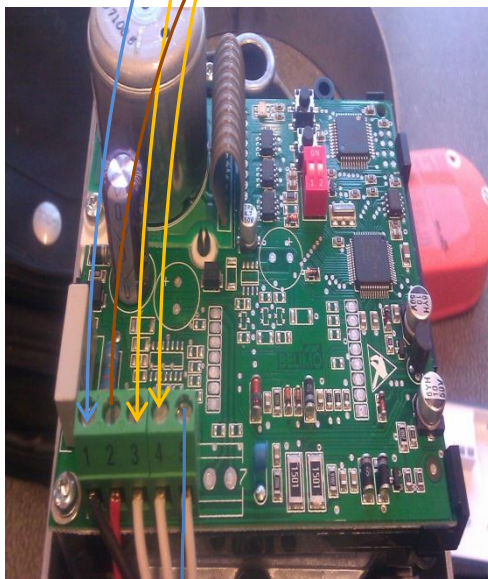

Kl. 1: Com/N – kl. 2: Fase – kl. 3: up
– kl. 4: down – kl. 5: benyttes ikke

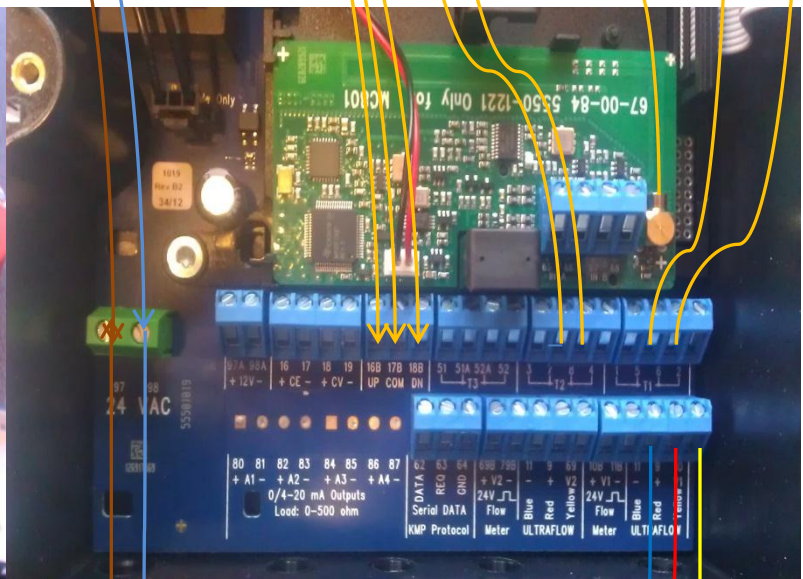

Forsyning af 24 VAC fra
230/24V- transformator i
tavle. Fase-Nul 24VAC

Sort 3-lederledning fra målerens
flowdel. Blue/blå til kl. 11 – Red/rød til
kl. 9 – Yellow/gul til kl. 10.

Belimo NV-24-MFT

Kamstrup Multical 801 fjernvarmemålerdisplay