


Tillæg til indirekte anlæg med negativt differenstryk

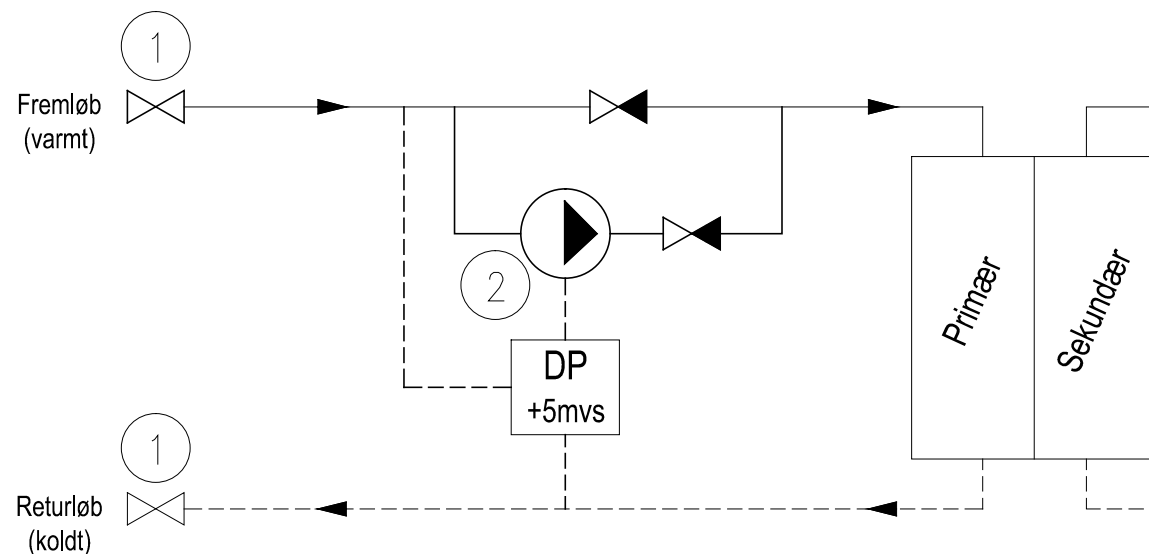

- ① FJV værkets hovedhaner
- ② Pumpe bestilles med differenstryks-reguleringsmodul

Vejledende informationer om trykforhold indhentes hos Fjernvarme Fyn A/S

Tegningen sendes til					FJERNVARME FYN 	
Tegnet			Format: A4			/
Kontrolleret			Målestok: 1:1			
Godkendt						
Filnavn:	Vejledende dimensionering					a -
Fjernvarme Fyn A/S - Havnegade 120 - Tel. +45 6547 3000						